ZPRÁVA
o revizi spalinové cesty

Číslo zprávy:2017:06:280
Datum vystavení zprávy:19.6.2017

.Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Andrej Klimeš-Kominictví.
Ruská 225/4 101 00 Praha 10,mobil:602 329 563,email:andrej.klimes@seznam.cz

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:069/36-024/2010

IČO odborně způsobilé osoby,podnikatele:16521064

Název a sídlo právnické/podnikající/fyzické osoby nebo jméno,popřípadě jména,příjmení a bydliště fyzické osoby,u které se provádí revize spalinové cesty:objednatel revize: P. Martin Kadlas, Koněvova 910/61,130 00 Praha 3

Adresa kontrolovaného objektu:Bytový dům se šikmou střechou na adrese Koněvova 910/61,Praha 3
Jednotka 910/12 v nádvorní budově,1 patro

Datum provedení revize spalinové cesty:19.6.2017

Specifikace spalinové cesty,u které byly provedeny revize: Individuální komín,zděný z cihel,s AK vložkou ohebnou DN 130 mm.dodatečně vyvložkován ochrannou vložkou AK FLEX 1x012 o Ø 80 mm.V ústí komína je osazen AK sací koš. Celková účinná výška komína je 6 metrů.Kouřovod samostatný,koncentrické potrubí PP/AZ o Ø 80/125 mm.délky 1 metr,1 x koleno 90´s Revizním otvorem.+ 1 x koleno 90´.

Výrobce komínových vložek,systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín včetně IČO výrobce:Ricom Gas s.r.o,Liberec 6,Na Bělidle 1135,PSČ 460 06,IČ:25414852

Základní údaje o spotřebiči paliv:spotřebič na plynná paliva s uzavřenou spalinovou komorou, plynový kotel PUT typu Vaillant eco Tec plus VUW236/5-3 R6 INT II -kondenzační,provedení "C",jmenovitého výkonu do 24 kw.

Umístění spotřebiče v objektu včetně podlaží:v jednotce 910/12 v nádvorní budově-1 patro.


Zjištěné nedostatky,které byly odstraněny na místě:žádné nebyly zjištěny
Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:žádné nebyly odstraněny
Termín odstranění nedostatků:=========

Nedílnou součástí této zprávy o revizi spalinové cesty je technický protokol revize spalinové cesty

ZÁVĚR
Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE

Podpis a razítko revizního technika spalinových cest

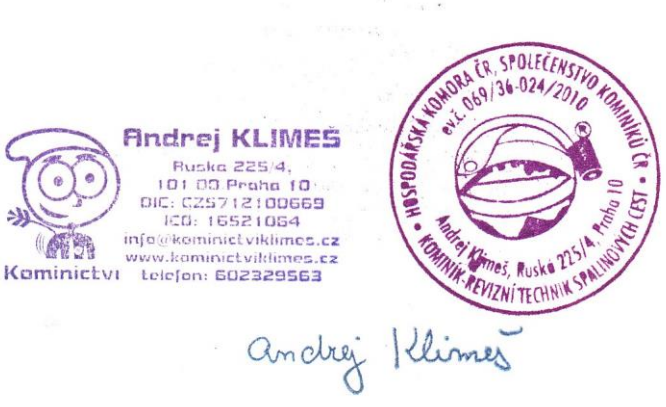

Technický protokol revize spalinové cesty

Příloha ke zprávě o revizi spalinové cesty č.2017:06:280 ze dne 19.6. 2017

A. Projektová dokumentace- nebyla předložena, revizní zpráva byla vypracována na žádost majitele domu při výměně plynového kotle.

B. Popis stavby-zděný nebytový objekt ve dvorním traktu, nepodsklepen,2 nadzemní podlaží, sedlová střecha.

C.Spotřebič-spotřebič na plynná paliva s uzavřenou spalinovou komorou typu Vaillant eco TEC plus VUW INT II 236/5-3 R6 -kondenzační, jmenovitého výkonu do 24 kw, provedení „C“určený k topení a ohřevu TUV,provoz celoroční.

D.Popis kouřovodu-samostatný,koncentrické potrubí PP/AZ DN 80/125,délky 1 metr,1 x koleno 90´s Revizním otvorem+ 1 x koleno 90´.

E.Popis komínu-Individuální komín,zděný z cihel,s AK vložkou ohebnou DN 130 mm.dodatečně vyvložkován ochrannou vložkou AK FLEX tl.1x012 o Ø 80 mm. Účinná výška komína je 6 metrů.V ústí vložky je osazen AK sací koš. Vyústění vložky nad střechu dle normy.

F.Zhotovitel konstrukce komínu nebo vložky-při instalaci spotřebiče-Michal Mikeš
-Kominictví,Toruňská 325/5,Praha 8,IČO:880 385 81

G.Zatřídění spalinových cest dle EN 14471- T 120 P1 O W1 O00

H.Umístění identifikačního štítku-štítek uložen u uživatele spotřebiče.

I.Výpočet spalinové cesty-spalinová cesta provedena /dle diagramu pro posuzování průměrů komínových vložek je průměr vložky dostatečný/

J.Uzemnění komína nebo vložky-/předpis ENV 61024-1-komínový kovový nástavec není uzemněn.

K.Požární bezpečnost-dostatečná vzdálenost dřevěných-hořlavých látek od límce komína,stropy spalné,podlaha pod plynovým spotřebičem nehořlavá.

L.Bezpečnost práce-Je zajištěn trvalý přístup k vybíracím,čistícím a kontrolním otvorům,Revizní otvor v 90´koleni kouřovodu a k ústí přístup výlezem z půdy v šikmé střeše v blízkosti komína,u komínového tělesa zřízen střešní nášlap.

M.Přívod vzduchu pro spalování-zajištěn koaxiálním kouřovodem a komínem mezi vložkami z volného ovzduší. Přívod vzduchu pro spalování ke kotli a odvětrání místnosti je dostatečně zajištěn.

N.Odsávací el.ventilátory.digestoře-v místnosti,kde je umístěn spotřebič,není instalován žádný ventilátor,který by mohl negativně ovlivnit požární bezpečnost a provozuschopnost komína.

O.Tlaková zkouška spalinové cesty-zkouška těsnosti komína a kouřovodu byla provedena.

Podpis a razítko revizního technika spalovacích cest

